
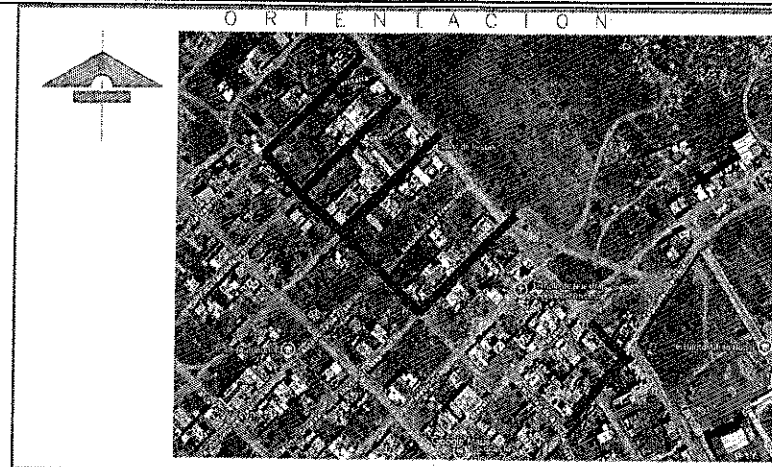
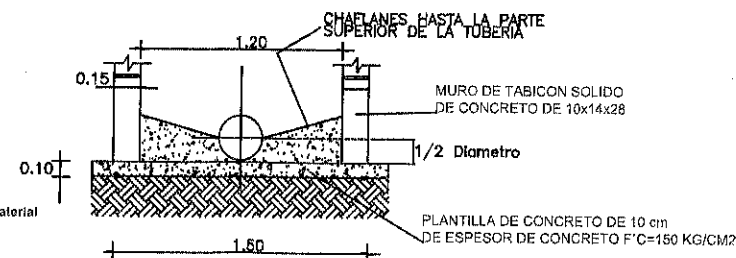
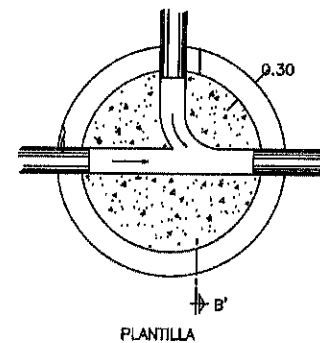
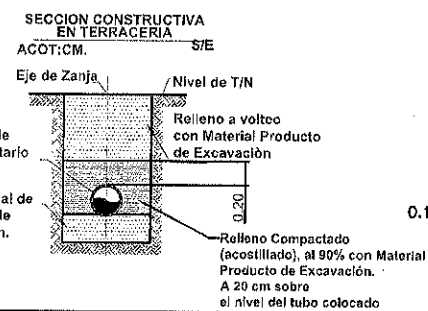


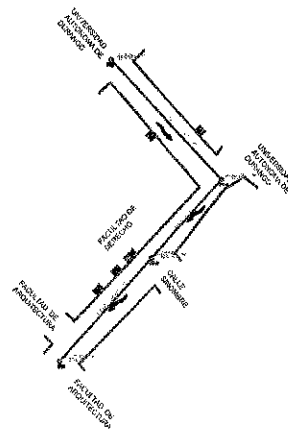

CANTIDADES DE TUBERIA.

- 1.- BORDA Y TAPA DE CONCRETO
- 2.- ANILLO DE CONCRETO SIMPLE $f = 210 \text{ Kg/cm}^2$.
- 3.- MURO DE LONTELLO APANADO INTERIOR Y EXTERIOR MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3. REFORZAMIENTO DE ACERO EN LA INTERIOR DE DOS CENTIMETROS DE ESPESOR, Y JUNTADO CON MORTERO 1:3
- 4.- COMENTACION DE CONCRETO SIMPLE CON IMPERMEABILIZACION INTERIOR. $f = 210 \text{ Kg/cm}^2$. HASTA 0.10 m. SOBRE LOMO DE LA TIERRA EXTERIOR.
- 5.- APANADO
- 6.- MEDIA CAÑA A BASE DE CONCRETO SIMPLE $f = 210 \text{ Kg/cm}^2$. HASTA EL FIN DE LA TIERRA EXTERIOR.
- 7.- ANILLO DE CONCRETO SIMPLE $f = 210 \text{ Kg/cm}^2$. DE 0.10 m. DE ANCHO PARA LAS TIERRAS INSUFICIENTES.
- 8.- SE DEBERAN UTILIZAR ADAPTADORES DE PVC PARA ENCONTRAR A LOS PISOS DE VISTA CON REFORZAMIENTO EXTERIOR DE MORTERO O ALGUN OTRO SELLADOR ADECUADO ENTRE LA TIERRA Y EL ANILLO DE MORTERO.
- 9.- PISOS LOS CONCRETOS Y LANTERNAS DEBERAN SER ELABORADOS CON CONCRETO TIPO 1
- 10.- EN ZONAS NO PAVIMENTADAS, EL NIVEL DEL BORDO Y TAPA DE CONCRETO REFORZADO, DEBERA SER 0.10 m. POR ENCIMA DEL TERMINO NORMAL.

LONGITUD - PENDIENTE - DIAMETRO 71-45-25
(mts) (MILIMETROS) (CMs)

- ANTES DE MEDIR EL TIEMPO DE LAS REDES, VERIFICAR LAS COTAS DE LOS POZOS Y COLECTORES LATERALES
- LOS POZOS Y REDES DEBEN DE CONTRIBUIR EN LA MANERA QUE SUS INOCUALES TENGAN LA COTA DE RASANTE
- TODAS LAS MEDIDAS (DISTANCIAS Y ELEVACIONES), ESTAN DADAS EN METROS, SALVO DONDE ME INDIQUE OTRO
- EL VENTOSO DE AGUAS RECORRERAN DESDE LA COLECTORA GENERAL
- TODAS LAS TUBERIAS DE LAS REDERAS SON DE POLIETILENO, SERAN DE 1/2 CUCH. (6") DE DIAMETRO
- LAS TUBERIAS DE LA RED DE ATAJARLAS Y COLECCION, DEBERAN SER DE 1/2 CUCH. JUNTA HERMETICA
- LAS COTAS DE SUBSISTENTE ESTAN DADAS EN RAZON DEL TIEMPO NATURAL, POR LO QUE SE AUMENTAN A LAS COTAS DE PERFILES DE COLECCION
- ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DARLE A ESTE PLANO USO DIFERENTE AL INDICADO

ELEVACION DE TERRENO	2,180.00	
PROFUNDIDAD DE POZO		1.30
ELEVACION DE PLANTILLA	2,178.00	

SENTIDO DE FILIO DE AGUIA.

SENTIDO DE FILIO DE AGUIN

**PRESIDENTE MUNICIPAL.
LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ.**

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO.
COLONIA UNIVERSIDAD, FRESNILLO ZAC.

RED DE DRENAJE SANITARIO.

LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE,
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL.

ING. ARQ. SANDRA GARCIA TOVAR.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.

REC'D	1000	EN METHOD
-------	------	-----------